

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE

z dnia 2025 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Węgorzyno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2025 poz. 1153) oraz art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960) oraz § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/204/2020 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Węgorzyno (Dz. Urz. Woj. Zach. z roku 2020 poz. 5883) wprowadza się zmiany:

1. W § 1 uchwały wyrażenie „RLM 3 504” zastępuje się wyrażeniem „RLM 3 176”
2. Zmianie podlega załączniki nr 1, o którym mowa w §3 uchwały i otrzymuje on nową treść stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmianie podlega załączniki nr 2, o którym mowa w uchwale w §4 i otrzymuje on nową treść stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Węgorzynie

.....

RADCA PRAWNY
Sebastian Wojciechowski

Część opisowa aglomeracji

WĘGORZYNO

powiat
ŁOBESKI

Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji¹

1. Nazwa aglomeracji: **WĘGORZYNO PLZA 076**
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującą uchwałą wynosi **3504 RLM**. Ustanowione zostało uchwałą UCHWAŁA NR XXI/204/2020 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE z dn. 18.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Węgorzyno.
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: **3 176 RLM**.
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: **Węgorzyno**.
5. Gminy w aglomeracji: **Węgorzyno**.
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w istniejącej aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: **terenu aglomeracji stanowią: miasto Węgorzyno, miejscowości Polchowo i Runowo Pomorskie**.
7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: **nie dotyczy**.
8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: **nie dotyczy**.
9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: **Polchowo 28, dz. 112/10 obr. Polchowo**.

W okresie poprzedzającym podejmowanie niniejszej uchwały o aglomeracji, Starostwo Powiatowe w Łobzie wydało 3 pozwolenia na budowę oczyszczalni przydomowych, których właściciele do dnia podejmowania uchwały nie dopełnili obowiązku zgłoszenia ich w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (*Dz. U. z 2017r., poz. 519 z późn. zm.*) oraz § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (*Dz. U. 2010, Nr 130 poz. 880*).

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Etap-I (do 2012) i Etap-II (do 2020) w obszarze aglomeracji miała za zadanie polepszenie warunków wodno-ściekowych w aglomeracji oraz maksymalne zwiększenie procentowe skanalizowania aglomeracji, co osiągnięto.

Zgodnie z wytycznymi dyrektywy ściekowej - dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, podczas procesu wyznaczania aglomeracji należy dochować spełnienia następujących warunków:

Warunek I (wydajność oczyszczalni) został spełniony:

Wydajność oczyszczalni ścieków w m. Polchowo wynosi = **3 900 RLM**.

Warunek II (standardy oczyszczania) - każda oczyszczalnia w aglomeracji musi być zdolna do oczyszczenia ścieków do poziomu określonego jak dla RLM aglomeracji - zapewnienie jakości ścieków oczyszczonych zgodnie z załącznikami rozporządzenia ściekowego.

Komunalna oczyszczalnia w m. Polchowo jest zdolna do oczyszczania ścieków w aglomeracji o **RLM3193**.

Typ oczyszczalni **B** - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków. Jakość ścieków oczyszczonych zachowuje standardy oczyszczania zgodnego rozporządzeniem ściekowym.

Warunek III (wyposażenie aglomeracji) - wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujące przynajmniej 98% poziom obsługi, przy czym pozostałe 2% niezebranego ściegu kanalizacyjną ładunku nie może być większe niż 2 000 RLM. (tu: 1,9%)

IIIa.) RLM mieszkańców stałych oraz przebywających czasowo w aglomeracji wynosi **3 028, z czego 2 978 RLM** ścieki odprowadzane systemem kanalizacyjnej

50 RLM ścieki odprowadzane systemem szamb i ocz. Przydomowych

a.) 36 RLM – szamba =6 szt.

b.) 14 RLM – przydomowe oczyszczalnie =5 szt.

po jej dostosowaniu wyniesie co stanowi 98,3 % skanalizowania aglomeracji Węgorzyno.

IIIb.) RLM z przemysłu w aglomeracji wynosi: **148 z czego**

74 RLM ścieki odprowadzane systemem kanalizacyjnej

74 RLM ścieki odprowadzane systemem szamb

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

¹ Według najbardziej aktualnych danych, z podaniem źródeł informacyjnych (GUS, ewidencja gminy etc.)

Miejscowość: Węgorzyno	ulica, nr: ul. Rynek 1 73-155 Węgorzyno
Gmina: Gmina Węgorzyno	Powiat: łobeski
Województwo: zachodniopomorskie	
Telefon: 91 39 71 563	Fax: 91 39 71 567
e-mail do kontaktu bieżącego: <u>urząd@wegorzyno.pl</u>	

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku.

Imię i nazwisko: Michał Kupczyński – Zastępca Burmistrza telefon: 91 39 71 563 fax: 91 39 71 567 e-mail: <u>zcaburmistrza@wegorzyno.pl</u> Imię i nazwisko: Mirosław Przysiwek – Kierownik Wydziału Rozwoju i Gospodarki Komunalnej telefon: 573 003 919 e-mail: <u>kierownik-WRiGK@wegorzyno.pl</u>
--

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ²	Tak ⁴
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	X	
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy		X
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	X	
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych		X

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego			
Lp.	Uchwała Nr	Uchwalona przez	Z dnia
1.	Uchwała Nr XXI/183/2008	Radę Miejską w Węgorzynie w sprawie przyjęcia zaktualizowanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgorzyno	3 lipca 2008r.
2.	Uchwała Nr XVII/163/2012	Radę Miejską w Węgorzynie w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgorzyno	28 czerwca 2012r.
3.	Uchwała Nr XX/192/2020	Radę Miejską w Węgorzynie w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgorzyno	30 listopada 2020

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędów Wodociągowych i Kanalizacyjnych	
L.p.	
1	Plan Rozwoju i Modernizacji Urzędów Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2021 – 2024 złożony przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. z Goleniowa, który stanowił podstawę do jednorazowego zatwierdzenia taryf, przedłożony Radzie Miejskiej do zatwierdzenia na sesji nr XXV/229/2021 w dniu 28 maja 2021 roku, podjęty w trybie uchwały. Wszedł w życie na podstawie art. 21. ust. 5 i 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz.U. 2001 Nr 72, poz. 747, t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 757).

5. OPIS SYSTEMU ZBIERANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W OBRĘBIE AGLOMERACJI.

5.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Tabela 1. Sieć istniejąca

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ³	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	Sanitarna grawitacyjna	16,60	2 961	17	2 978	Liczba osób obecnie korzystających z systemów indywidualnych w obszarze aglomeracji wynosi 50 os.
2	Sanitarna tłoczna	4,2				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	7,3				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
Razem		28,1	2 961	17	2 978	

5.2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

Nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej w obrębie obecnej aglomeracji ściekowej

6. OPIS GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI

6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

Nazwa oczyszczalni ścieków: Oczyszczalnia ścieków „Węgorzyno”.

³ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): **dz. nr 112/10 obręb Połchowo**

Współrzędne oczyszczalni:

N: 53,32425 E: 15,32360

Współrzędne punktu zrzutu ścieków:

N: 53,32444 E: 15,32409

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax):

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o.

ul. I Brygady Legionów 8-10

72-100 Goleniów

Tel. 508 184 220; tel. 91 38 51 439.

Fax. 91 418 24 54

e-mail: biuro@woz.pl

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji):

Pozwolenie wodnoprawne z 2016 roku, znak: WOŚ.6341.19.2016.AO wydane przez Starostę Łobeskiego, ważne do dnia 15 lipca 2026 r.

Oczyszczalnia ścieków w Węgorzynie została zmodernizowana w 2010 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ul. Runowskiej, w Węgorzynie”. Oczyszczalnia po modernizacji osiągnęła przepustowość maksymalną na poziomie $Q_{\max} = 600 \text{ m}^3/\text{d}$. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rów melioracyjny na działce 112/11 obręb Połchowo, który łączy się z „Kanał Połchowski”.

Przepustowość oczyszczalni:

średnia [m^3/d]: **320 m³/d**

maksymalna dobową [m^3/d]: **600 m³/d**

maksymalna godzinowa [m^3/h]: **25**

maksymalna roczna [m^3/rok]: **219 000**

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: **3 900**

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK: **100 480 m³/rok**

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m^3/d]: **93 700 m³/d**

Ścieki dowożone [m^3/d]: **6,78 m³/d**

Średnie obciążenie oczyszczalni [m^3/d]: **320,5 m³/d**

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m^3/rok]: **110 570 m³/rok**

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	349,5	-
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	691	-
Zawiesina ogólna [mg/l]	290,25	-
Fosfor ogólny [mgP/l]	brak konieczności wykonywania	Brak konieczności wykonywania analiz wynika załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.; w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych
Azot ogólny [mgN/l]	brak konieczności wykonywania	
Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
Wskaźnik	Wartość zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	9,45	25
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	48,65	125
Zawiesina ogólna [mg/l]	10,85	35
Fosfor ogólny [mgP/l]	-	-
Azot ogólny [mgN/l]	-	-

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

Nazwa ciekłu:

Odbiornik bezpośredni - rów melioracyjny połączony z „Kanał Polchowski”.

Współrzędne geograficzne wylotu: **N: 53,32444**

E: 15,32409

Typ oczyszczalni ścieków ⁴	
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	X
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM	
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM	
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	

Charakterystyka oczyszczalni ścieków:

Oczyszczalnia ścieków w Węgorzynie została zmodernizowana w 2010 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ul. Runowskiej w Węgorzynie”.

- przebudowę części biologicznej polegającej m.in. na modernizacji systemu napowietrzania;

- poprawienie stopnia zabezpieczenia oczyszczalni ścieków przed przeciążeniami hydraulicznymi i ładunkami zanieczyszczeń;
- rozwiązanie dotychczasowych bieżących problemów eksploatacyjnych;
- poprawę stopnia stabilizacji osadów ściekowych.

Oczyszczalnia ścieków po modernizacji jest przystosowana do obsługi 3 900 RLM, przy przepustowości maksymalnej na poziomie $Q_{\max} = 600 \text{ m}^3/\text{d}$. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rów melioracyjny na działce 112/11 obręb Połchowo, który łączy się z „Kanał Połchowski”

1. Komora odgazowania

Komory odgazowania służą do odgazowania ścieku dopływającego.

2. Budynek krat.

W budynku krat zamontowane są 2 kraty z hermetyczną obudową o prześwicie 3 mm wykonane ze stali kwasoodpornej. Usuwanie skrerek odbywa się przy pomocy prasy skrerek wyposażonej z płuczkę. W kratowni zainstalowano dwa urządzenia do automatycznego pobierania prób. Jedno pobiera próbki ścieków z kanału dopływającego, a drugie z kanału odpływowego.

3. Piaskownik

Do usuwania piasku i części wleczonych w piaskowniku zainstalowano pompy na wózku jezdnym wraz z prowadnicami i rurociągami tłocznymi ponadto w komorze, do której usuwany jest piasek zamontowano pompę oraz zainstalowany jest ruszt napowietrzający.

4. Stacja dozowania koagulantu.

Zadaniem stacji dozowania koagulantu jest magazynowanie oraz dawkowanie preparatu:

Wodnego roztworu polichlorku glinu (PAX)

Wodnego roztworu siarczanu żelazowego (PIX)

5. Pompownia główna ścieków

W komorze suchej pracują 2 pompy. Dodatkowo bezpośrednio w komorze mokrej zainstalowana jest pompa zatapialna zapewniająca możliwość przetłoczenia ścieków w czasie pogody deszczowej.

6. Osadniki wstępne

Osadniki wstępne wyposażone są w łańcuchowe zgarniacze osadu i części pływających. Osad sedimentujący na dnie osadnika zgarniany jest do lejów osadnika i dalej spływa do komory mokrej pompowni osadu. Części pływające z osadników za pośrednictwem koryta transportowane są do komory części pływających i dalej do pompowni osadu.

7. Pompownia osadu

Do usuwania osadu wstępnego, nadmiernego i tłuszczu służą zestawy pomp po 2 szt. każdy. Osad wstępny przed podaniem do WKFZ jest zagęszczany grawitacyjnie w 2 zagęszczaczach. Osad nadmierny przed podaniem do stacji mechanicznego zagęszczania jest podawany do zbiornika. Zarówno zagęszczony osad surowy jak i nadmierny są magazynowane w zbiorniku osadu nadmiernego. Wszystkie zbiorniki posiadają szczelne przykrycie i instalację odprowadzania powietrza do biofiltra służącego do neutralizacji zapachów.

Tłuszcze i części pływające tłoczone są wariantowo do obiektów gospodarki osadowej lub do ciągu ściekowego.

8. Reaktor biologiczny

Do biologicznego oczyszczania ścieków zostały zmodernizowane i dobudowane zbiorniki pełniące funkcję reaktora biologicznego, który umożliwia biologiczną redukcję związków węgla, azotu i fosforu. W komorach denitryfikacyjno-nitryfikacyjnych i nitryfikacji realizowane jest napowietrzanie wgłębne drobnopęcherzykowe poprzez zamontowane na dnie dyfuzory membranowe zasilane sprężonym powietrzem dostarczonym przez dmuchawy. Ścieki mechanicznie oczyszczone i recyrkulacja osadu powrotnego wprowadzane są do komory predenitryfikacji osadu.

9. Stacja dmuchaw

Do napowietrzania ścieków zastosowano dmuchawy z regulacją wydajności.

10. Osadniki wtórne

Do ostatecznego usuwania zawiesiny osadu czynnego wykorzystywane są 2 osadniki wtórne.

11. Stacja mechanicznego zagęszczania osadu

Osad nadmierny odprowadzany jest ze zbiornika osadu nadmiernego grawitacyjnie przewodem do stacji zagęszczania mechanicznego osadu nadmiernego. Osad zagęszczony transportowany jest rurociągiem do zbiornika osadu zmieszanego.

12. Otwarte Baseny Fermentacyjne

Zadaniem 2 zbiorników OBF jest magazynowanie, uśrednianie, odgazowanie, zagęszczanie osadów przefermentowanych oraz ich stabilizacja. W każdym zbiorniku zamontowane są 3 mieszadła w celu uśrednienia składu osadu w całej wysokości czynnej zbiornika.

14. Stacja wirówek

Osad przefermentowany z OBF odprowadzany jest grawitacyjnie do stacji wirówek. Osad odwodniony z wirówki odbierany jest przenośnikiem ślimakowym i kierowany do mieszacza, a po wymieszaniu z wapnem odbierany jest oddzielnym przenośnikiem.

15. Pompownia wody technologicznej

Do obiektu kierowane są ścieki oczyszczone z kanału odpływowego skąd tłoczone są na poszczególne obiekty technologiczne oczyszczalni.

16. Punkt zlewny ścieków dowożonych

W celu zapewnienia możliwości zorganizowanego i kontrolowanego przyjmowania na oczyszczalnię ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi zastosowano typowy punkt zlewny zintegrowany z układem oczyszczania ścieków.

17. Poletka osadowe

Poletka osadowe stanowią rezerwę magazynową osadu w przypadku awarii urządzeń stacji odwadniania osadów.

6.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne zapewniające taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej w 2024 roku wyniosła **6,78 m³/d m³/d**.

6.3. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji).

Końcowy punkt zrzutu: nie dotyczy	
Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki: nie dotyczy	Współrzędne geograficzne końcowego punktu zrzutu: nie dotyczy
Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki komunalne: nie dotyczy	

6.4. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m³/d]: **320,5**

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	349,5	brak
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	691,0	brak
Zawiesina ogólna [mg/l]	290,25	brak
Fosfor ogólny [mgP/l]	-	brak
Azot ogólny [mgN/l]	-	brak

6.5. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Wykaz zakładów przemysłowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej:

- 1) „SKULOS MEAT SNACK” Sp. z o.o. z siedzibą w m. Miastko, 73-155 Węgorzyno – zakład produkujący karmę dla zwierząt w Węgorzynie;
- 2) Piekarnia GS, ul. Kościuszki 15, 73- 155 Węgorzyno;
- 3) Zakład Betoniarsko-Murarski, Marian Nowik, ul. Runowska 15, 73-155 Węgorzyno – wyroby betonowe typu: m.in. ławki betonowe, stopnie, donice itp.

Ilość ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m ³ /d]: 10		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	442	4 420
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1125	11 250
Zawiesina ogólna [mg/l]	420	4 200
Fosfor ogólny [mgP/l]	3,82	38,20
Azot ogólny [mgN/l]	10	100

$$RLM = 4\,420 \text{ g/d} / 60 \text{ g/M} \cdot \text{d} = 74$$

6.6. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej:

- 1) „PAGOK-Meble”, 73-155 Węgorzyno – zakład produkujący meble;
- 2) „PPHU Jamex” Alicja Kuźmińska, 73-155 Węgorzyno – zakład produkujący ogrodzenia; betonowe, metalowe, drewniane, bramy, ławki, balustrady, krawężniki, płyty;
- 3) „Roosens Betons-Polska” Sp. z o.o. 73-155 Węgorzyno – Producent materiałów budowlanych

Szacowana ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m ³ /d]: 10		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d] ⁵
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	442	4 420
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	-	-
Zawiesina ogólna [mg/l]	-	-
Fosfor ogólny [mgP/l]	-	-
Azot ogólny [mgN/l]	-	-

$$RLM = 4\,420 \text{ g/d} / 60 \text{ g/M} \cdot \text{d} = 74$$

6.7. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji, równoważna liczba mieszkańców aglomeracji, zwana „RLM aglomeracji”, uwzględnia ścieki pochodzące:

- 1) od stałych mieszkańców aglomeracji, gdzie 1 RLM aglomeracji odpowiada 1 stałemu mieszkańcowi aglomeracji;
- 2) z przemysłu w aglomeracji, przy czym ładunek przelicza się zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;
- 3) od osób czasowo przebywających w aglomeracji, gdzie 1 RLM aglomeracji odpowiada 1 zarejestrowanemu miejscu noclegowemu.

W związku z powyższym, RLM aglomeracji Węgorzyno wynosi odpowiednio:

⁵ Podać wyłącznie dla BZT₅.

- RLM od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z sieci wynosi: **2 961**
- RLM od stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z systemu indyw. wynosi: **50**
- OGÓŁEM RLM od stałych mieszkańców 3 011
- RLM od os. czasowo zameldowanych korzystających z sieci wynosi: **17**
- RLM od os. czasowo zameldowanych korzystających z systemu indywidualnego: **0**
- OGÓŁEM RLM od czasowo zameldowanych 17
- RLM z przemysłu korzystających z sieci wynosi: **74**
- RLM z przemysłu korzystających z z systemu indywidualnego wynosi: **74**
- OGÓŁEM RLM z przemysłu wynosi 148

OGÓŁEM RLM AGLOMERACJI WĘGORZYŃSKIEJ: 3 176

7. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Ujęcie wody w Węgorzynie, ul. Drowska w Węgorzynie posiada ustanowioną strefę ochronną – Decyzja SZ.ZUZ.1.4100.118.2.2018.JG wydana przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach z dnia 12.06.2018r.

Strefa ochronna składa się z terenu ochrony bezpośredniej obejmującej otoczenie wokół studni z następującą lokalizacją i powierzchnią:

1. Ujęcie wody studnia nr 1 i 2 – działka o nr ewid. 820 obręb 0004 m. Węgorzyno.

Wprowadzono na terenie strefy ochrony bezpośredniej zakaz użytkowania gruntów do celów nie związanych z eksploatacją ujęcia wody.

Na terenie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia należy:

1. Odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
2. Zagospodarować teren zielenią;
3. Odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń do poboru wody;
4. Ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Ujęcie wody nie posiada strefy ochrony pośredniej.

Na terenie aglomeracji nie ma zlokalizowanych innych strefy ochrony ujęć wody podziemnej ani wody powierzchniowej.

8. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie aglomeracji nie ustanowiono obszarów zbiorników wód śródlądowych.

9. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Obszary chronione			
lp.	Nazwa obszaru	Położenie	Numer aktu prawnego
1.	Iński Park Krajobrazowy –otulina	Powiat: łobeski, stargardzki Gminy: Dobrzany (miejsko-wiejska), Ińsko (miejsko-wiejska), Chociwel (miejsko-wiejska), Węgorzyno (miejsko- wiejska)	Dz. Urz. WRN w Szczecinie Nr 9, poz. 13 oraz Dz. Urz. z 2005 r. Nr 64, poz. 1377. Postanowienie: 1. Iński Park Krajobrazowy, zwany dalej Parkiem obejmuje obszar o powierzchni 17.763 ha, położony w gminach: Ińsko (8.951 ha), Dobrzany (3.490 ha), Chociwel (2.584 ha) w powiecie stargardzkim i gminie Węgorzyno (2.738 ha) w powiecie łobeskim w województwie zachodniopomorskim. 2. Otulina Parku obejmuje obszar o powierzchni 26.240 ha, położony w gminach Ińsko (5.333 ha), Dobrzany (6.877 ha), Chociwel (4.332 ha) i Suchań (246 ha) w powiecie stargardzkim oraz Węgorzyno (9.042 ha) i Dobra Nowogardzka (410 ha) w powiecie łobeskim w województwie zachodniopomorskim.
Obszary Natura 2000			
1.	OSTOJA IŃSKA [kod obszaru PLB32008]	Obszar obejmuje znaczny fragment Pojezierza Ińskiego i położony jest na terenie czterech powiatów: Choszczno, Drawsko Pomorskie, Łobez i Stargard Szczeciński oraz trzynastu gmin: Chociwel, Dobra Nowogardzka, Dobrzany, Drawsko Pomorskie, Ińsko, Kalisz Pomorski, Marianowo, Łobez, Radowo Małe, Recz, Stara Dąbrowa, Suchań, Węgorzyno. Ostoja leży w granicach Regionalnej Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie i Szczecinku, w obszarze działania Nadleśnictw Łobez, Dobrzany, Nowogard i Drawsko Pomorskie.	Akt prawny o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, Dz.U.2004.229.2313. Nazwa - Ostoja Ińska; Kod obszaru - PLB320008; Data wyznaczenia – 2004.11.05; Rodzaj ochrony - Dyrektywa ptasia; Powierzchnia – 87.710,9400 ha.
2.	BRZEŹNICKA WĘGORZA [kod obszaru PLH320002]		Akt prawny o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669) (2011/64/UE). Nazwa - Dorzecze Regi; Kod obszaru - PLH320049; Data wyznaczenia – 2011.03.01; Rodzaj ochrony -Dyrektywa siedliskowa; Powierzchnia - 14827,8200 ha.
3.	DORZECZE REGI [kod obszaru PLH320049]		Akt prawny o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C(2007)5043) (2008/25/WE). Nazwa - Brzeźnicka Węgorza; Data wyznaczenia – 2008.02.05.; Kod obszaru - PLH320002; Rodzaj ochrony - Dyrektywa siedliskowa; Powierzchnia - 592,1600 ha.


10. Poprawność wykonania części graficznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ⁶	Tak ¹²	Nie dotyczy ¹²
1	2	3	4	5

⁶ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.

1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.		X	
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			X
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		X	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	
9	Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej).		X	


Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

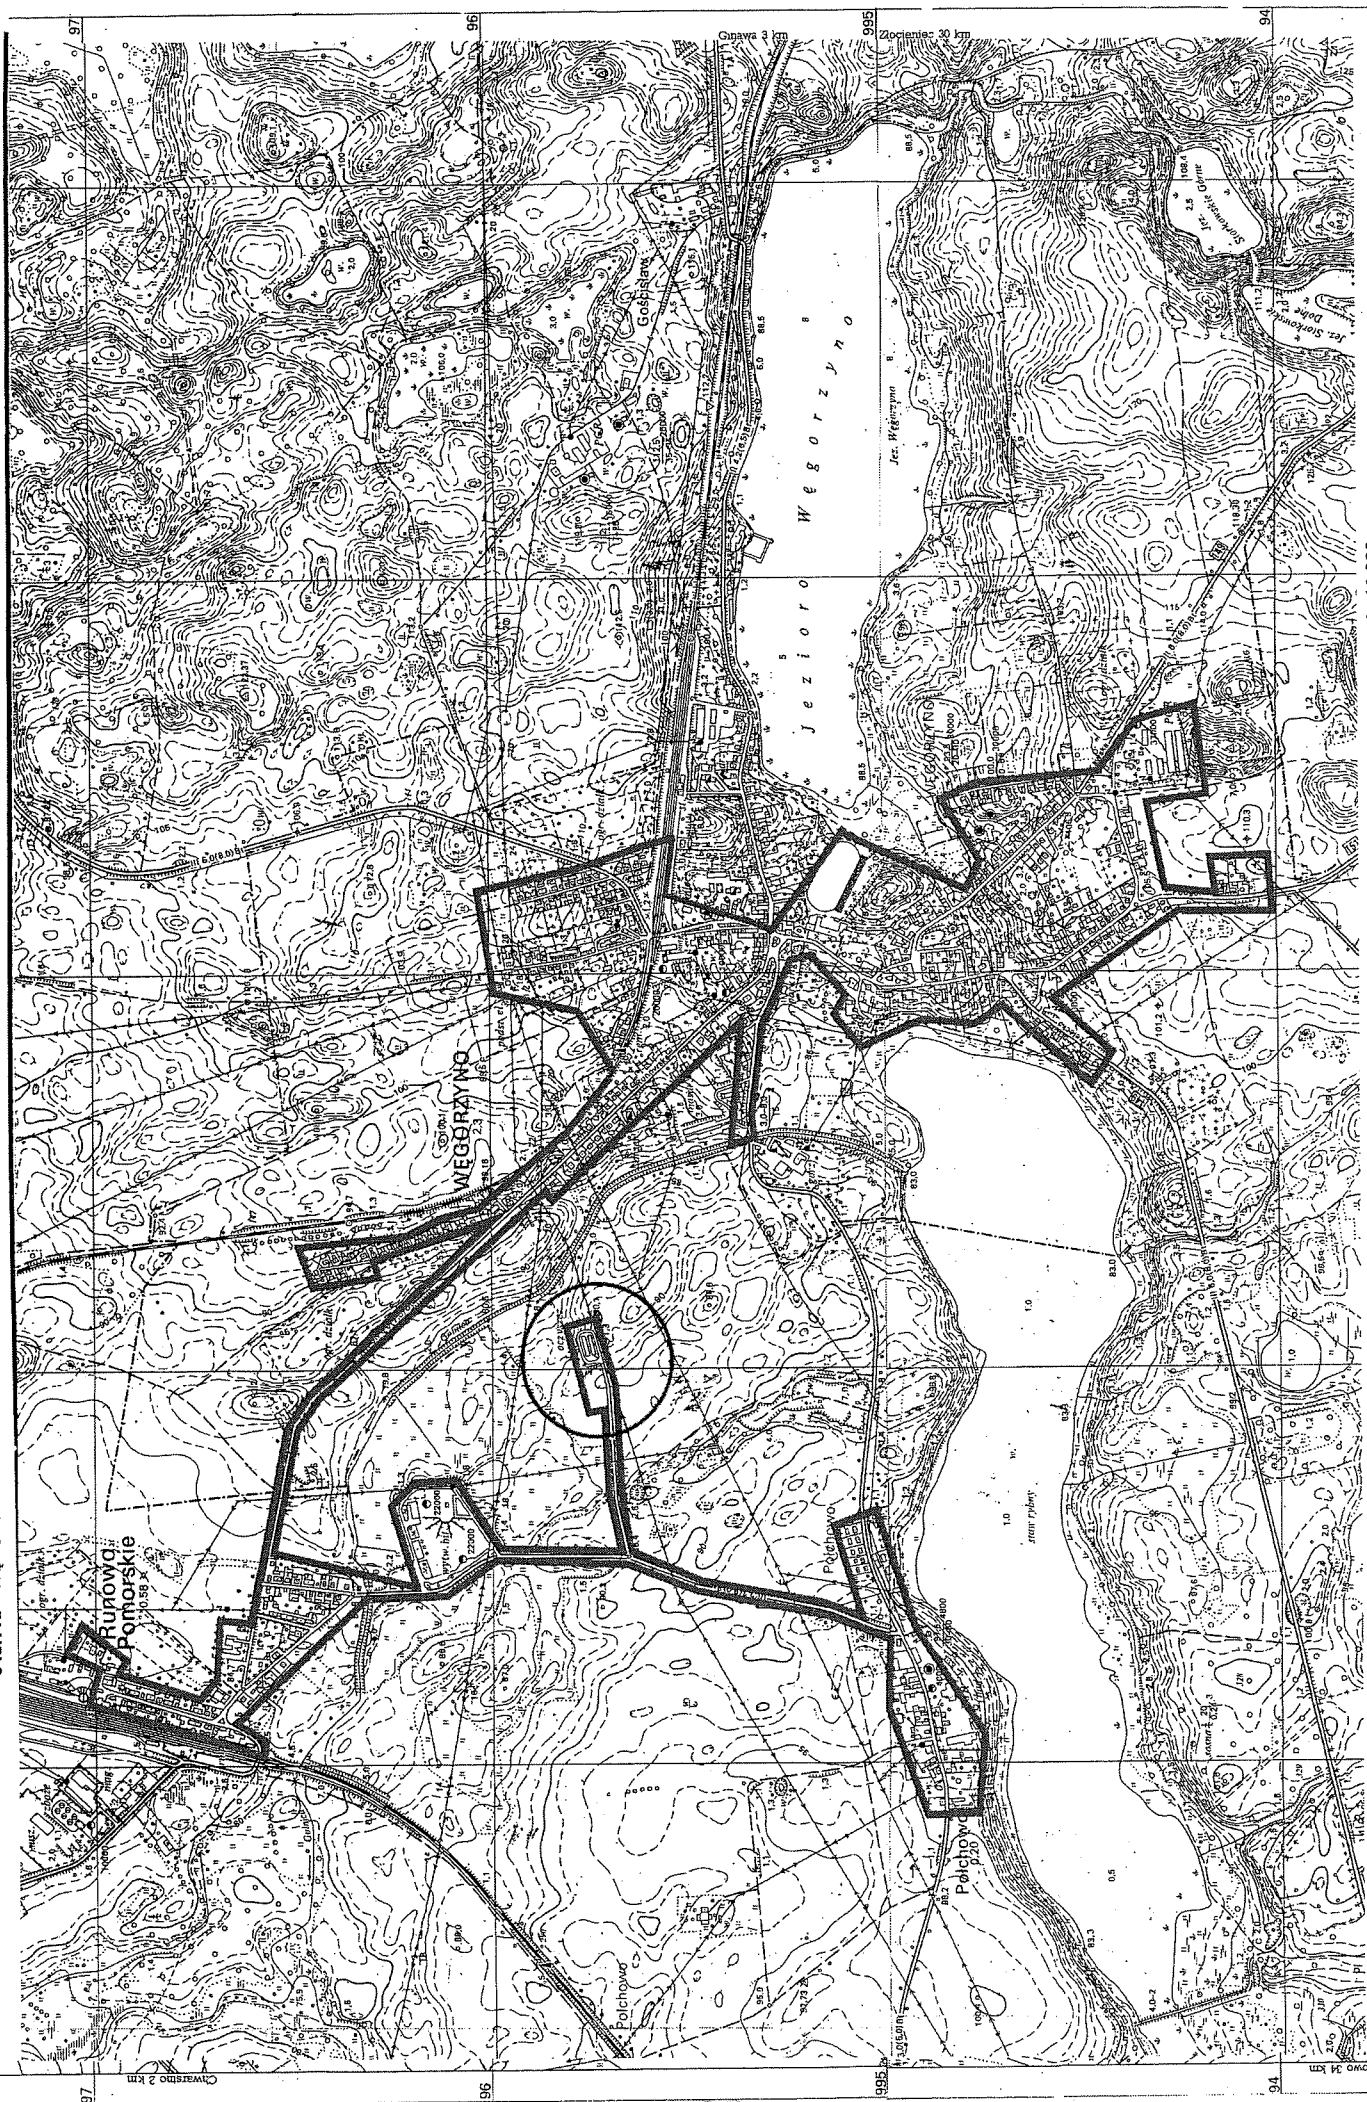


1:10 000



Podział administracyjny



1 m. Węgorzynie
2 gm. Węgorzynie
3 gm. Janki



1 m. Węgorzynie
2 gm. Węgorzynie
3 gm. Janki

1 m. Węgorzynie
2 gm. Węgorzynie
3 gm. Janki

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.), wójt, burmistrz lub prezydent miasta co 2 lata dokonuje przeglądu obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem kryterium ich tworzenia, o których mowa w art. 86 ust. 1, oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby informuje radę gminy o konieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji.


ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Michał Kupczyński